



# CENTRAL DE GAS 2-8 ZONAS SERIE CA

## CA-2

### APLICACIONES Y LIMITACIONES


Las centrales Ref. CA son aparatos de Grupo II que han sido diseñadas y CERTIFICADAS para ser situadas en ZONA SEGURA

El sistema de detección de gas FIDEGAS® compuesto por Central Ref. CA, Sensor Remoto Ref. S/3-2, cable S3 y Test Kit está certificado para funcionar conjuntamente.


### EQUIPOS COMPATIBLES

- Sensores S/3 y S/2 •
- Sensores S/10 tóxicos


### FUNCIONAMIENTO E INDICACIONES

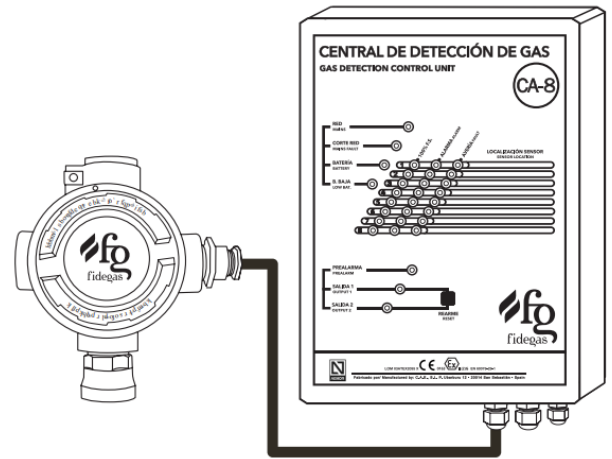


SISTEMA DE DETECCIÓN DE GAS FIDEGAS®

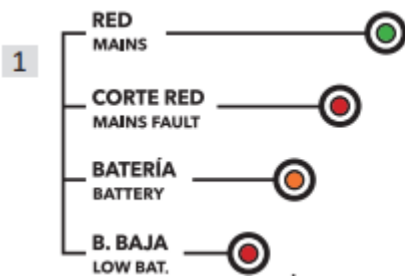

- 1 Led verde (**RED**): indicación de alimentación por red.  
Led rojo (**CORTE RED**): indicación de que ha habido ausencia de alimentación.  
Led ámbar (**BATERÍA**): indicación de alimentación por batería.  
Led rojo (**B. BAJA**): indicación de batería baja.

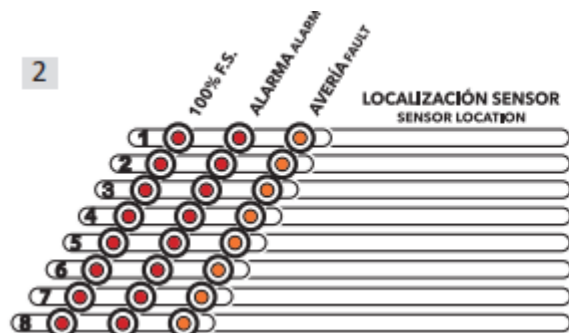

- 2 Led rojo (**100% F.S.**) por cada SRG: indicación de concentración de gas medida por el SRG correspondiente por encima del 100% del fondo de escala.  
Led rojo (**ALARMA**) por cada SRG: indicación de alarma de gas del SRG correspondiente.  
Led ámbar (**AVERÍA**) por cada SRG: indicación de avería del SRG correspondiente.

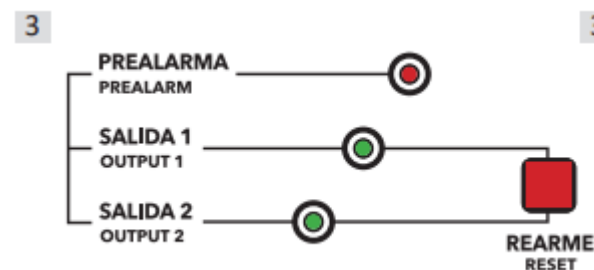

- 3 Led rojo (**PREALARMA**): indicación de activación de la salida por prealarma.  
Led verde (**SALIDA 1**): indicación de desactivación de la salida por alarma o avería.  
Led verde (**SALIDA 2**): indicación de desactivación de la salida por alarma o avería (sólo para CA-4 y CA-8).

Pulsador **REARME**: restablecimiento del funcionamiento normal de la central tras un evento.



